



Tűzjelzés és alapvető tűzoltási tennivalók

Tűz vagy annak közvetlen veszélyét észlelve, haladéktalanul jelezni kell lehetőleg a **112-**es vagy a **105-ös** telefonszámon. Amennyiben nincs nálunk, vagy a közelben telefonkészülék kérjünk segítséget!

A tűzjelzéssel egy időben tájékozódjunk a tüzeset körülményeiről, **mi ég, mekkora területen, mit veszélyeztet, van-e életveszély vagy veszélyes anyag jelenléte.**

A tűzjelzéskor a jelzést fogadó az alábbi adatokra vonatkozó kérdéseket fogja feltenni a tűzjelzőnek:

- A jelző nevét,
- a jelző elérhetőségét, visszahívható telefonszámát,
- az esemény pontos címét,
- van-e életveszély, veszélyes anyag jelenléte az esemény során,
- valamint a tűzzel, a tűz körülményeivel kapcsolatos információkat.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben leírtak szerint, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak (a továbbiakban: jelzésfogadó), vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (közös önkormányzati hivatalnak).

Magyarországon a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez mindenki a híradási eszközeit köteles rendelkezésre bocsátani, szükség esetén **járműveikkel** segítséget nyújtani. A telefonon történő tűzjelzés lehetőségét minden településről a jelzésfogadó részére biztosítani kell valamint a tűzjelzés céljára a településen mindenki által bármikor igénybe vehető nyilvános távbeszélő állomást kell üzemben tartani. A tűzjelzés és az automatikus tűzátjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.


Az automatikus tűzátjelzés fogadásának biztosítása, és az ezzel kapcsolatos költségek a jelzésfogadó fenntartóját, a tűzátjelzéshez szükséges berendezés és átviteli út kialakításával, valamint fenntartásával kapcsolatos költségek a felügyelt létesítmény tulajdonosát terhelik.

Amennyiben beépített tűzjelző rendszer van telepítve, és az a tűz észlelésének időpontjában nem ad riasztási jelzést, a legközelebbi kézi jelzésadó aktiválásával (*1. kép*) tűzjelzést kell indítani.



1. kép Kézi jelzésadó.

Amennyiben a hő- és füstelvezetés kézi vezérlésű és nem a tűzjelző működteti, azok kézi nyitására is gondoskodjunk (2. kép). A hő és füstelvezetés kézi vezérlése lépcsőház esetében a lépcsőházba nyíló, a menekülésre szolgáló ajtók - lépcsőház felől nézve - külső oldala mellett, a menekülés valamennyi irányából észlelhető helyen és a lépcsőház kijárat szintjén a lépcsőházból kivezető, menekülésre szolgáló ajtó külső vagy belső oldala mellett lehet elhelyezve.

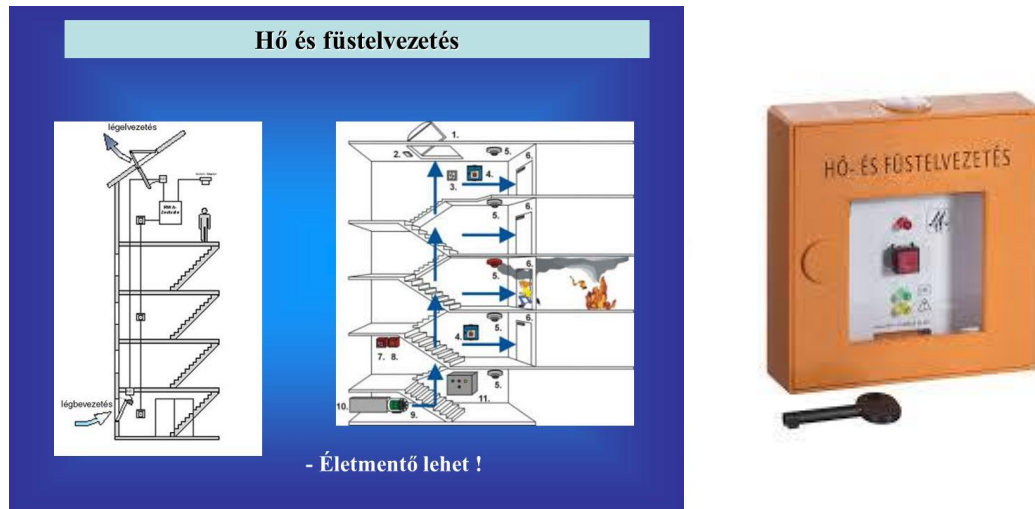

2. kép Hő és füstelvezetés ábra és kézi kapcsoló.

Az épületben tartózkodókat figyelmeztetni kell a tűzre, hogy minél hamarabb el tudják hagyni az épületet.

Ha a tűz nagysága, hozzáférhetősége, veszélyessége engedi, és tűzoltó készülék, fali tűzcsap vagy tűzcsap szerelvények (3. kép) rendelkezésre állnak, kezdjük meg azoknak a használatát a tűzoltás, és az életveszély elhárítása érdekében.



3. kép Kézi tűzoltó készülék, Fali tűzcsap, Tűzcsap szerelvények.

Az otthonunkban a keletkező még kisebb tüzek eloltásához a lakásban elhelyezhető porral oltók közül ajánlott az "ABC" porral oltó, melynek fő hatóanyaga az ammónium-szulfát és ammónium-foszfát, ez a szilárd anyagok, éghető folyadékok, és a gázok tüzeinek oltására egyaránt alkalmas. Egy átlagos lakásban egy kisebb tűz eloltásához 6 kg oltópor töltetű porral oltó készülék elegendő. A készülék mérete ideális egy kis lakásban való tárolásra, valamint kis súlya miatt a kezelése sem okoz gondot.

A konyhában keletkezett olajtűz oltására **TILOS VIZET HASZNÁLNI!** Az edényben égő olaj (4. kép) alatt a tűzhelyet kapcsoljuk ki, és egy nagyméretű fedővel fedjük le, és várjuk meg míg visszahűl.




4. kép Konyhai olajtűz.

Amennyiben tűz az edényből továbbterjedt a konyhabútorra, azt a tűzoltókészülékkel oltjuk el.

Az éghető folyadékok oltásánál szintén kerüljük a vízzel való oltást, mert ezek a folyadékok általában könnyebbek a víznél és az égő folyadékra öntött víz nem tudja eloltani a tüzet, sőt, mivel az égő folyadék a víz felszínén szétterül, ezáltal megnövekedhet a tűz kiterjedése. Az égő folyadékok tüzeinél használjunk habbal, vagy porral oltó készüléket.

Az elektromos készülékek vezeték (5. kép) oltásánál először az elektromos fogyasztásmérő óránál áramtalanítsunk, és utána kezdjük meg az oltást a porral oltóval. Miután áramtalanítottuk, és biztosítottuk visszakapcsolás ellen az elektromos hálózatot az oltáshoz használhatunk vizet is.

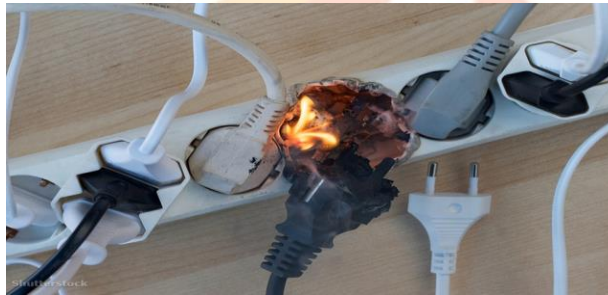

5. kép Elektromos berendezés tüze.

Szilárd anyagok (bútorok, szőnyegek, textíliák, stb.) égésénél (6. kép) használhatunk vizet, vagy porral oltó készüléket is.



6. kép Bútor égése.

A tűz oltása akkor a legeredményesebb, ha az oltást a tűz kezdeti szakaszában megkezdjük.

Ha a tüzet sikerült eloltanunk, a tűzoltóságot akkor is hívjuk ki, a tűz szakszerű eloltásához, és a tűz visszagyulladásának megakadályozása érdekében.

Kiterjedtebb tüzet (a tűz több bútorra, tárgyra is nagy területen áttért) már sokkal nehezebb megfékezni, a tűz kiterjedése, a keletkezett égéstermékek, hő és füst akadályozó tényezői miatt.

Amennyiben a tűz oltása meghaladja technikai és fizikai képességeinket, lakástűz esetén a helyiségek és a lakás ajtóit, ablakait, lehetőleg csukjuk be távozáskor. Ez jelentős mértékben csökkenti a tűz, és a füst továbbterjedését, valamint növeli a lépcsőházon keresztül történő menekülés lehetőségének esélyét. Több lakásos emeletes házban tűz esetén a tűzzel érintett, valamint a meneküléskor hátrahagyott lakások bejárati ajtaját csukjuk be. A csukott ajtók az elhagyott lakásokat védik a hő és füst általi károsodásoktól.

Figyeljünk oda, hogy lakásunkban, és egyéb helyen tűz ne keletkezessen!

A kezdeti tüzek eloltásához ajánlatos minden lakásba legalább egy tűzoltó készüléket tartani.

A kezdeti tüzek sikeres felszámolásával megelőzhetőek a halálesetek, valamint a nagy anyagi kárral járó tüzesetek.

